

SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~, mit Schriftfeld, senkrecht, IP 44, WG 800



Artikelnummer:	876 NAW
EAN/GTIN:	4011377657809
Farbe:	grau
Material:	Thermoplast
Leistung SBL (self-ballasted lamps):	max. 100 W


-  Der Schutzgrad IP44 ist gewährleistet.
-  Individuelle Beschriftung der Schriftfelder-Einleger möglich



mit zwei Schriftfeldern 22 x 48 mm
 mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669)
 Gehäuse 75 x 151 x 58 mm, 2 Kabeleinführungen
 Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).

Schriftfelder können Sie mit dem GRAPHIC TOOL individuell gestalten (jung.group/gt).

Abmessungen

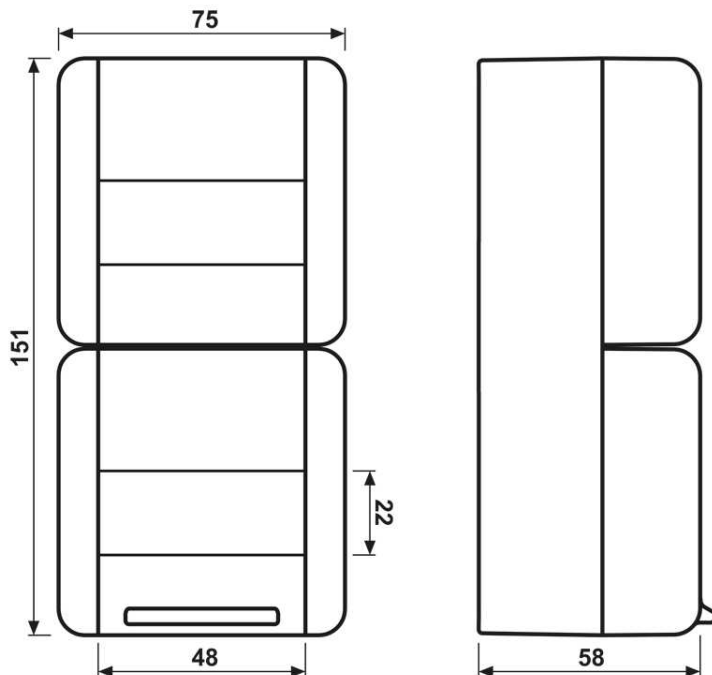

Hinweis!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Verwendung ausschließlich mit den für diesen Artikel zugelassenen original JUNG Produktkomponenten.

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie

- Ihr eigenes Leben,
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

***) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
- Auswertung der Messergebnisse
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzterdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)