

JMG 4 T 24V KNX


Artikel-Nr.: 4930260



KNX
REG-Aktoren und Gateways

Funktionsbeschreibung

- REG 4-fach Jalousieaktor 24 V 6 A, KNX TP, Data Secure
- Kopierfunktion für eine schnelle Parametrierung, zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollläden, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen
- Grundmodul MIX2
- Zum Steuern von 24V Antrieben für Jalousien, Rollläden, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen
- An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden
- Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden
- Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung
- Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Aktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich
- Beliebige Kombinationen von Schalten, Dimmen, Jalousie- und Heizungssteuerung sowie Binäreingängen
- Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)
- LED Schaltzustandsanzeige Auf und Ab für jeden Kanal
- Potenzialfreie Kontakte für Auf und Ab pro Kanal
- Kopierfunktion für eine schnelle Parametrierung

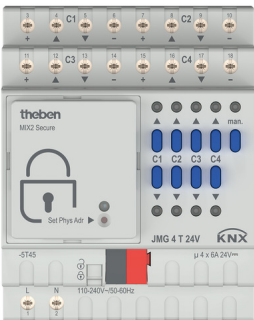

Technische Daten

JMG 4 T 24V KNX	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ~4 mA
Betriebsspannung	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,3 W
Frequenz	50 - 60 Hz
Anzahl Kanäle	4
Breite	4 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen Busanschluss: KNX Busklemme


JMG 4 T 24V KNX	
Max. Leitungsquerschnitt	Massiv: 0,5 mm ² (Ø 0,8) bis 6 mm ² Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm ² bis 4 mm ²
Ausgang	Wechsler, 6 A
Schaltleistung	6 A bei 24 V DC
Schaltausgang	Potenzialfrei, für SELV geeignet, wenn das ganze Gerät SELV schaltet
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1

JMG 4 T 24V KNX


Artikel-Nr.: 4930260

theben

Anschlussbilder

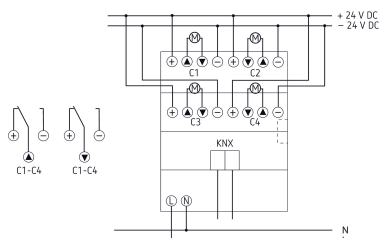

Maßbilder

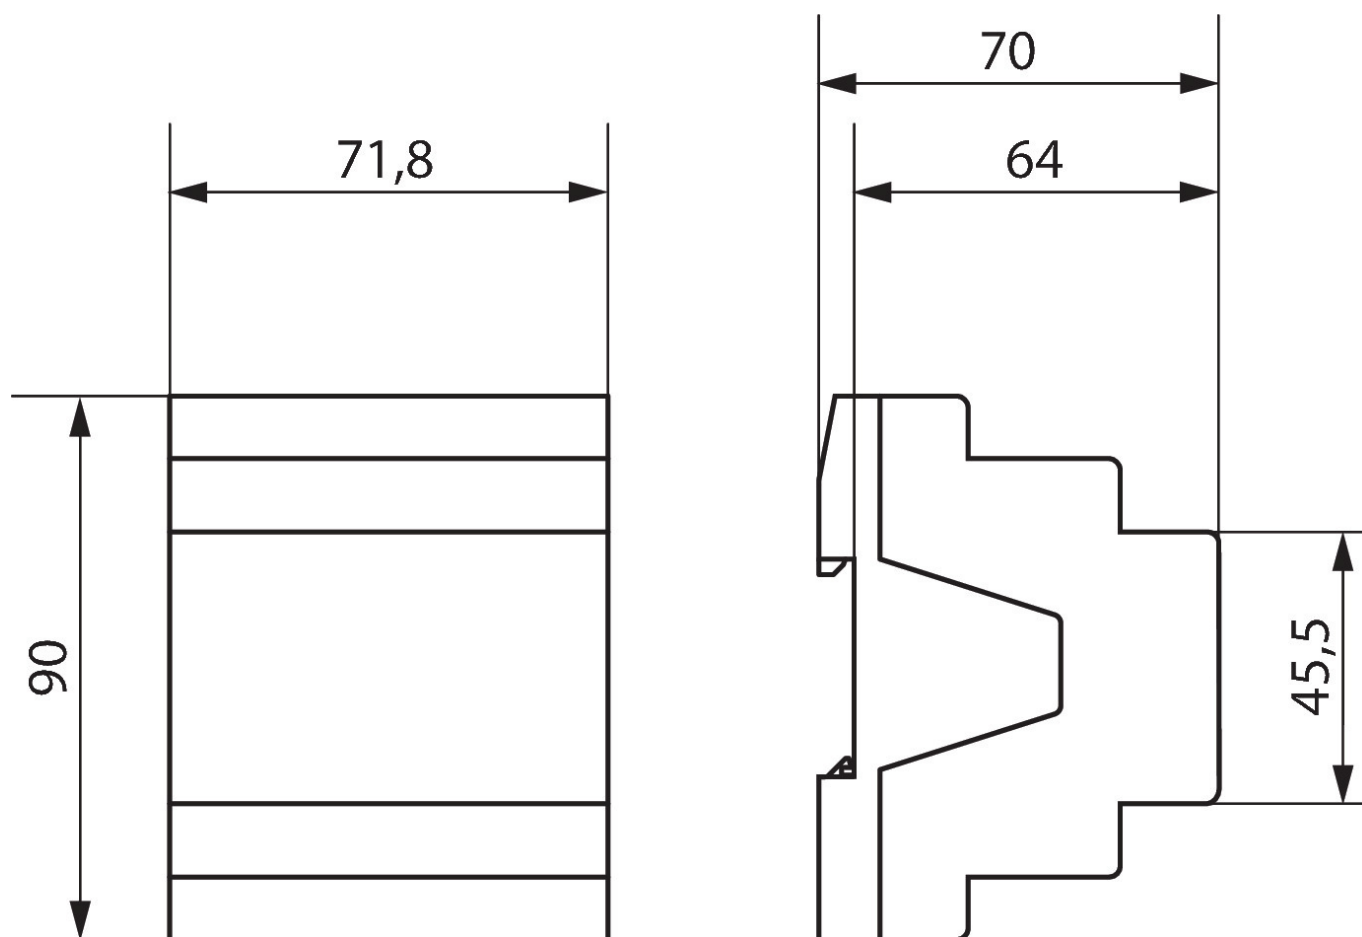

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4930260

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026
Seite 2 von 2