


Klimatisierung


Zubehör für Klimatisierung

Schaltschrank-Innenlüfter

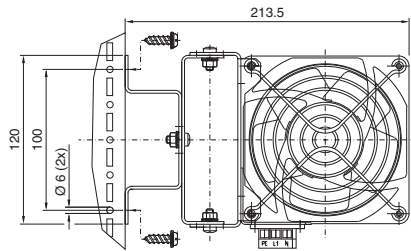


Elektrischer Kondensatverdunster

SK 3301.500

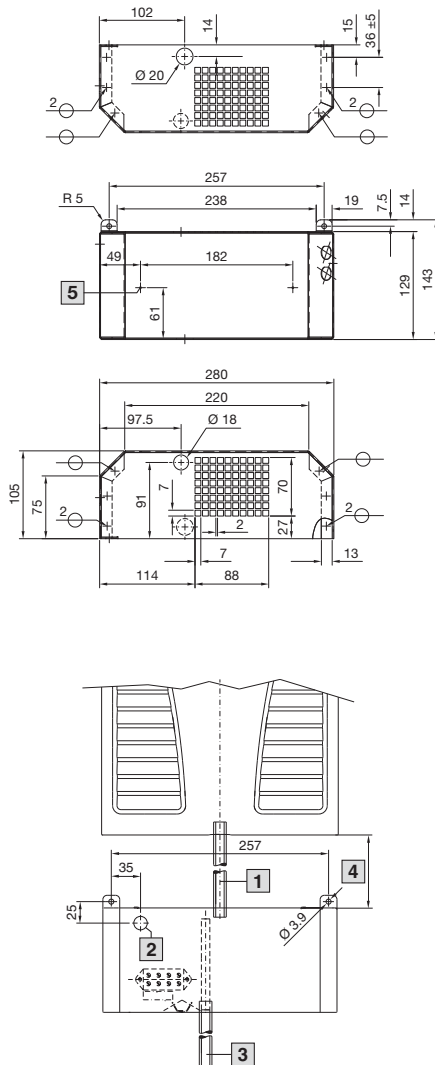

SK 3301.505

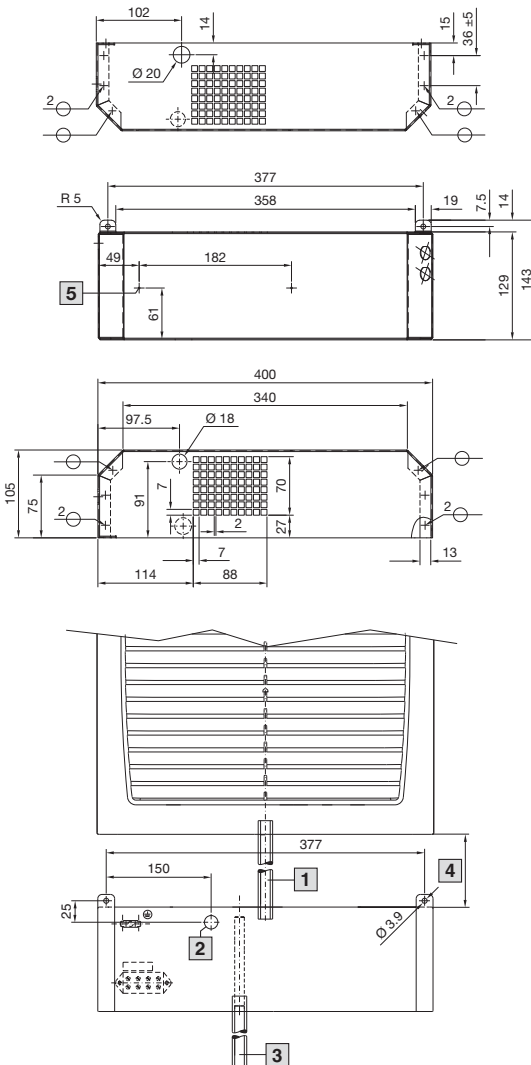


- 1 Kondensatschlauch SK 3301.608, SK 3301.610 (nach Bedarf und knickfrei verlegen)
- 2 Vorschlag für Anordnung der Kabeldurchführung Ø 18,5 mm
- 3 Schlauch bauseits Länge nach Bedarf
- 4 Min. 100 mm
- 5 Körnerpunkt


- 1 Kondensatschlauch SK 3301.612 (nach Bedarf und knickfrei verlegen)
- 2 Vorschlag für Anordnung der Kabeldurchführung Ø 18,5 mm
- 3 Schlauch bauseits Länge nach Bedarf
- 4 Min. 100 mm
- 5 Körnerpunkt

Kiemenbleche

SK 2541.235

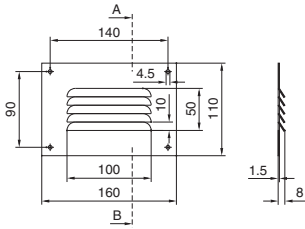

SK 2542.235

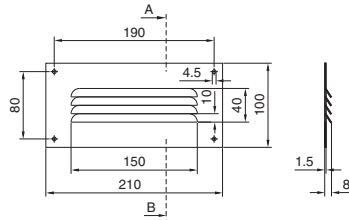

SK 2543.235

