


## Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montażu  
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓘ Istruzioni di montaggio



## IRIS-E/ IRIS-L-E

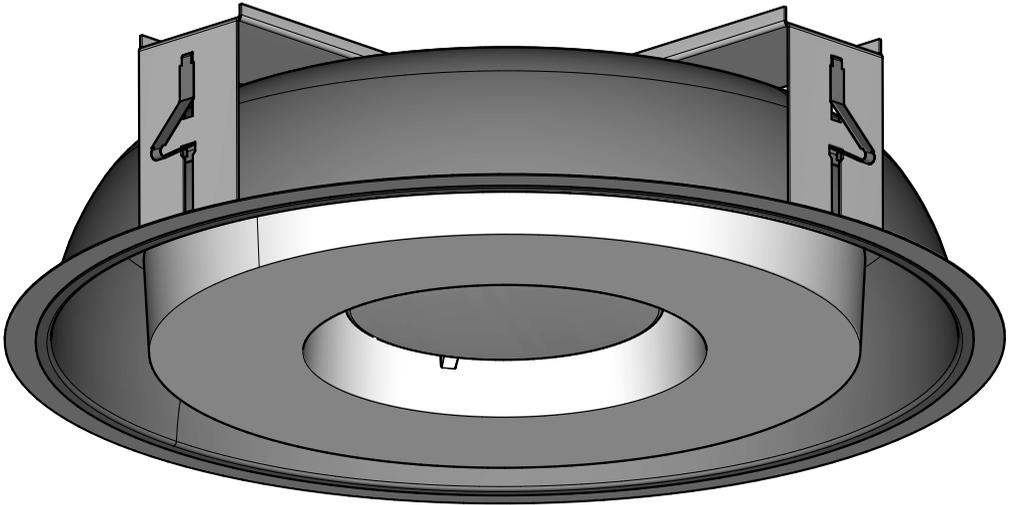

RIDI Leuchten GmbH  
• Hauptstrasse 31 - 33 • D-72417 Jungingen  
• Tel. 07477/872-0 • Fax 07477/872-48  
• kontakt@ridi-group.de • www.ridi-group.com




- 
- D** Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- GB** Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- F** Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- PL** W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- E** Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- I** Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.
- D** Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- GB** Only the manufacturer, an instructed service technician or another equally qualified person is allowed to replace the light source of this luminaire.
- F** La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.
- PL** Wymiany źródła światła oprawy oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent lub uprawniony pracownik serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- E** La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.
- I** La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.

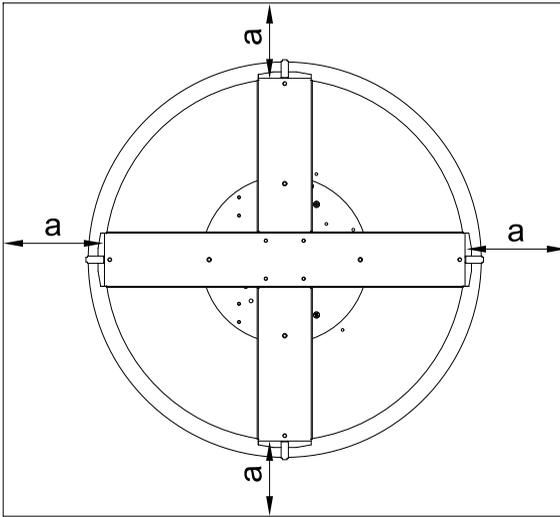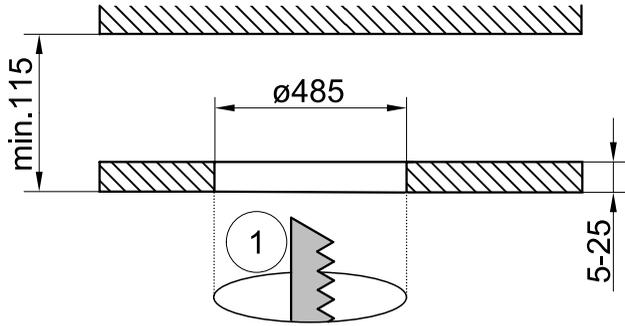






$a \text{ min.} = 75 \text{ mm}$



$b \text{ min.} = 0 \text{ mm}$

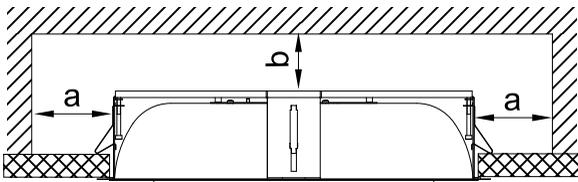

Keine Isolierung  
no insulation  
Pas d'isolation  
bez izolacji




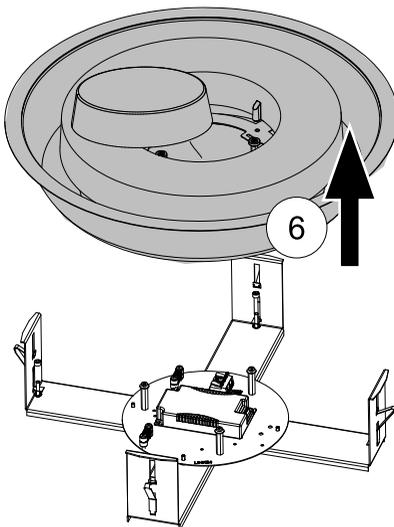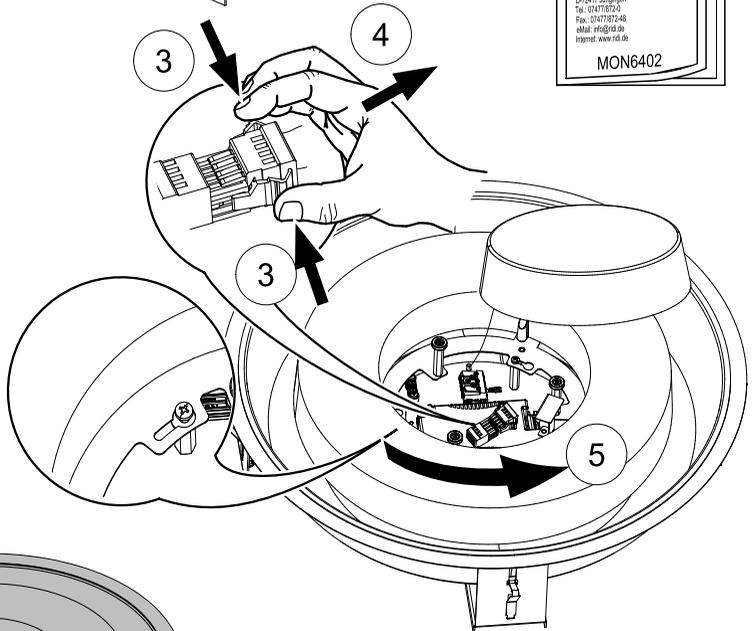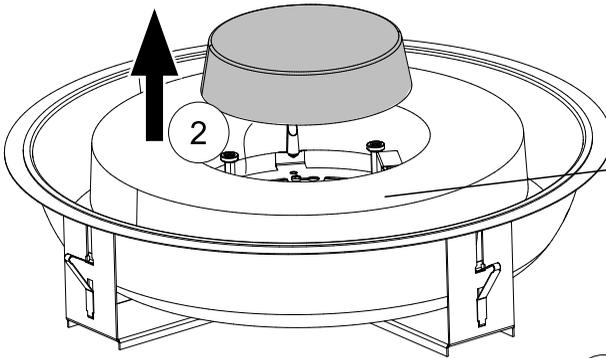


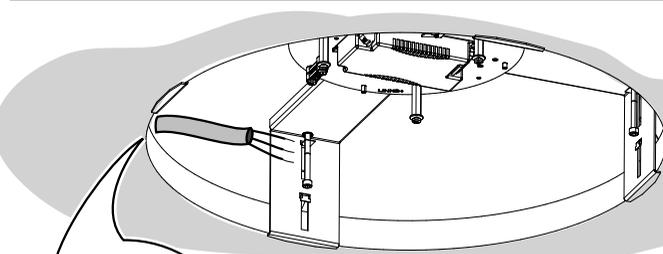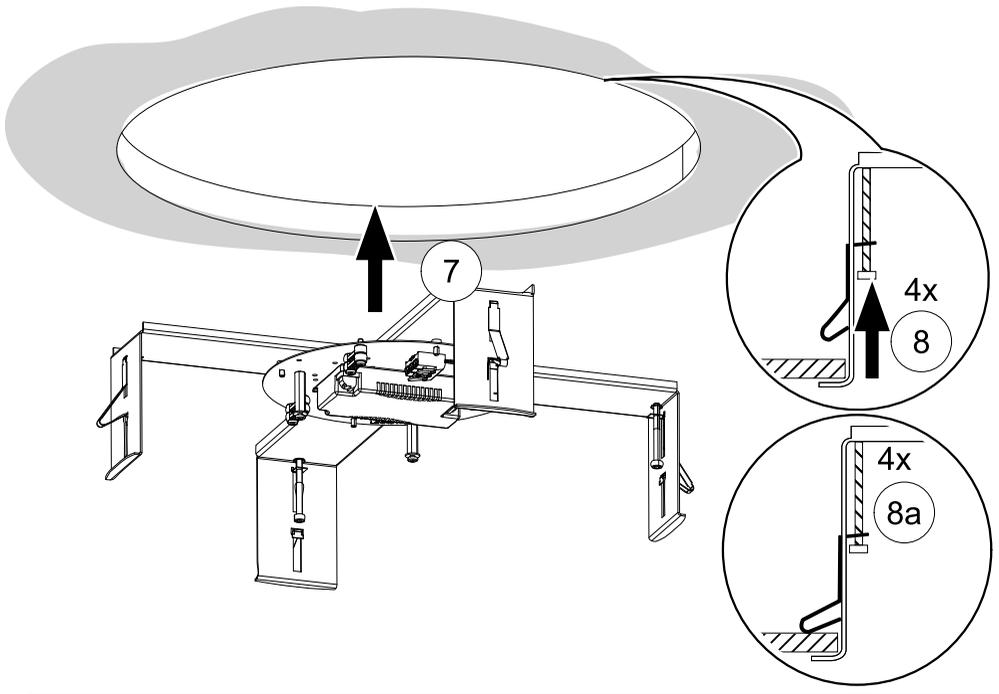

**Spectral** .....

AC 220-240 V  
50-60 Hz

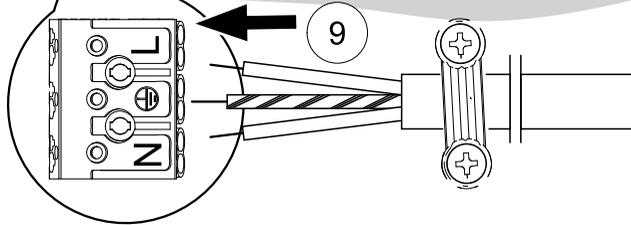

|  | mm <sup>2</sup> | A  |
|---|-----------------|----|
| sol.  | 0,5-1,0         | 9  |
| 0,5-2,5mm <sup>2</sup>  | 1,5-2,5         | 12 |

...DA / ...TW

|  | Ø       | A  |
|---|---------|----|
|   | 0,8-1,2 | 9  |
| max. Ø1,8mm   | 1,3-1,8 | 12 |

